

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради

№ _____

ПРАВИЛА
приймання стічних вод до
систем централізованого водовідведення м. Дніпра

м. Дніпро
2019 р.

I. Загальні положення

1.1. Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Дніпра (далі – Правила) поширюються на Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради, яке надає послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) (далі – Виробник), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб – підприємців, фізичних осіб, що провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи в контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди (далі – Споживачі).

1.2. Правила спрямовані на запобігання порушенням у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод.

1.3. Терміни, використані у Правилах, вживаються в таких значеннях:

Арбітражна проба – частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за ініціативою та за рахунок Споживача за умови його незгоди з результатами аналізу проби, яку провів Виробник.

Виробник – Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради – суб'єкт господарювання, який надає послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод).

Вимоги до скиду стічних вод – вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які Споживач скидає до системи централізованого водовідведення населеного пункту, склад, зміст і порядок надання яких визначено Правилами.

Головний каналізаційний колектор – трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій.

Договір – договір про надання послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення.

ДК – допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м^3 (далі – ДК).

Дощова каналізація – комплекс інженерних споруд та обладнання, призначених для приймання та відведення дощових (снігових) і поливомийних стічних вод.

Залповий скид до системи централізованого водовідведення – скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в Правилах, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного Споживача.

Збірний колектор – трубопровід для приймання стічних вод з окремих каналізаційних випусків та транспортування їх у головний каналізаційний колектор.

Каналізаційний випуск споживача – трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території Споживача в каналізаційну мережу.

Каналізаційний колектор – трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод.

Каналізаційна мережа – система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод.

КНС – каналізаційна насосна станція перекачування стічних вод (далі – КНС).

Каналізаційні очисні споруди – комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водних об'єктів (далі – КОС).

Контрольний колодезь – колодезь на каналізаційному випуску Споживача безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектору Виробника або в іншому місці за погодженням з Виробником та вільним доступом Виробника до такого колодезя (далі – КК).

Контрольна проба – проба стічних вод Споживача (субспоживача), відібрана Виробником з контрольного колодезя (або з КНС) з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення Виробника.

Локальна каналізаційна мережа – система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території Споживача.

Локальні очисні споруди – споруди або пристрої для очищення стічних вод окремого Споживача відповідно до вимог Правил (далі – ЛОС).

Об'єкт споживача – окремо розташована територія Споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення.

Основна проба – частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється лабораторією Виробника, на підставі результату аналізу якої здійснюється розрахунок плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями.

Паралельна проба – частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок Споживача незалежною лабораторією або лабораторією Споживача та за його ініціативою.

Станція аерації – комплекс споруд та обладнання для прийому та очистки стічних вод, у т. ч. що вивозяться асенізаційним транспортом до системи централізованого водовідведення стічних вод.

Субспоживач – суб'єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі Споживача за погодженням із Споживачем та Виробником на підставі договору із Споживачем та Виробником.

Стічна вода – вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової та виробничої діяльності (крім шахтної, кар'єрної та дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів.

Стічна вода технологічного походження – стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг.

Чистка каналізаційної мережі – відновлення пропускнув спроможності колекторів та колодязів із залученням технічних засобів.

Хімічні визначення:

АПАР (аніонні поверхнево-активні речовини) – хімічні сполуки, які, концентруючись на поверхні розподілу фаз, викликають зниження поверхневого натягу.

pH – показник кислотних та лужних властивостей стічних вод.

ХСК (хімічне споживання кисню) – кількість кисню, витраченого на хімічне окислення та розклад усього спектра органічних сполук стічних вод.

Інші терміни, що використовуються у Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627 (із змінами) (далі – Правила користування).

1.4. Кожен Споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов'язковим облаштуванням КК, розташованого у місці, погодженому з Виробником. Об'єднання випусків стічних вод від кількох Споживачів може здійснюватися тільки після КК на каналізаційному випуску кожного Споживача. Скидання стічних вод субспоживачем з використанням каналізаційної мережі Споживача не є об'єднанням випусків стічних вод кількох Споживачів.

1.5. Місце розміщення КК позначається в паспорті водного господарства Споживача та на схемі масштабом 1:500.

1.6. Положення Правил повинні враховуватися під час розробки проектів систем каналізації підприємств.

1.7. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Споживачів, здійснюється тільки через станції аерації Виробника, адреси яких зазначаються у договорі.

1.8. Приєднання Споживачів до систем централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами розділу IV Правил.

1.9. Приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення або безпосередньо до каналізаційних очисних споруд (станції аерації) здійснюється виключно за договорами.

II. Засади безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення під час приймання до них стічних вод Споживачів

2.1. Виробник зобов'язаний:

2.1.1. Забезпечувати приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та КОС із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465 (із змінами).

2.1.2. Здійснювати обстеження ЛОС і каналізаційних мереж Споживачів з фіксуванням в акті (додаток 1), вимагати від Споживачів надання інформації та документів щодо мереж і споруд, які перебувають на балансі Споживачів, їх технічного стану, у т. ч. документів, що підтверджують відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються Споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивезення та утилізацію осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами Правил.

2.1.3. Контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод Споживачами.

2.1.4. Вибірково контролювати ефективність роботи ЛОС та вимагати їх налагодження або реконструкцію для дотримання вимог Правил.

2.1.5. Здійснювати раптовий (не погоджений із Споживачами заздалегідь) відбір контрольних проб.

2.1.6. Відключати Споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи КОС та у разі самовільного приєднання Споживача до систем централізованого водовідведення та/або самовільного скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення Виробника. При цьому за збитки таких Споживачів Виробник відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється після усунення обставин, що спричинили відключення.

2.1.7. У разі виявлення порушень Споживачами умов скидання стічних вод, вимог Правил та умов укладеного з Виробником договору, вимагати їх усунення в установлені Виробником строки та вживати заходів впливу, передбачених договором, Правилами.

2.1.8. Вимагати від Споживачів, об'єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або побутового походження,

забезпечення відведення стічних вод об'єкта окремо облаштованим каналізаційним випуском з облаштуванням КК.

2.2. Виробник має право:

2.2.1. Відмовляти в прийманні до каналізації додаткових об'ємів стічних вод або забруднюючих речовин під час роботи очисних споруд каналізації з гідравлічним перевантаженням або перевантаженням щодо забруднень.

2.2.2. Пред'являти Споживачам вимоги та позовні заяви в установленому порядку щодо відшкодування збитків, заподіяних системам каналізації.

2.2.3. Погоджувати проектну документацію на ЛОС Споживачів, проводити вибірковий контроль ефективності їх роботи та вимагати їх налагодження або реконструкцію для досягнення вимог Правил.

2.2.4. За заявою Споживача проводити обстеження мереж каналізації та споруд на них, відбір проб для проведення хімічного аналізу стічних вод.

2.2.5. У разі ненадання відомостей (довіреність, наказ) про уповноважену (відповідальну) особу залучати до відбору проб у якості такої уповноваженої особи керівника Споживача або будь-якого працівника об'єкта Споживача (орендатора, суборендатора), що перевіряється.

2.2.6. На компенсацію коштів, що були сплачені Виробником з причин порушення природоохоронного законодавства, за рахунок тих Споживачів, які порушували Правила та (або) умови договору.

2.2.7. Пред'являти в установленому порядку рахунки за скид понаднормативних забруднень із застосуванням тарифу, встановленого за надання послуг з централізованого водовідведення Споживачам, віднесеним до відповідної категорії, та коефіцієнта кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень у разі порушення Правил.

2.2.8. Відключати Споживача від мереж централізованого водовідведення:

2.2.8.1. Після письмового попередження за 5 діб у разі:

- самовільного підключення до мереж централізованого водопостачання та водовідведення, відсутності договору, ухилення від укладання або продовження (переукладання) договору на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;

- невиконання Споживачами вимог Правил та приписів (рекомендацій) з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод;

- невиконання Споживачем вимог Виробника щодо попереднього очищення стічних вод, утилізації осадів із споруд попереднього очищення.

2.2.8.2. негайно після усного попередження – у разі загрози виходу з ладу мереж або споруд водовідведення, порушення технологічного режиму роботи міських очисних споруд. При цьому за збитки Споживачів Виробник відповідальності не несе.

2.2.9. Укладати із Споживачем договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

2.2.10. Здійснювати відео- та/або фотофіксацію під час проведення контролю якості стічної води Споживача, у т. ч. відбору проб.

2.2.11. Залучати третіх осіб до фіксування факту порушення Споживачем Правил щодо допуску до проведення відбору проб стічної води Споживача.

2.3. Споживачі зобов'язані:

2.3.1. Дотримуватися вимог до скиду стічних вод та встановлених кількісних і якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках Споживачів, вимагати від субспоживачів виконання положень Правил.

2.3.2. Здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим Виробником, надавати Виробнику інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення.

2.3.3. Виконувати на вимогу Виробника до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на ЛОС із обов'язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води Споживачів не відповідають вимогам Правил та умовам укладеного з Виробником договору.

2.3.4. У разі змін у своєму водовідведенні (передача будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30 % і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об'єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання Споживачем вимог до скиду, виданих Виробником), приєднання субспоживача тощо) повідомляти Виробника у семиденний строк про виникнення таких змін, в установленому порядку отримувати у Виробника технічні умови на водопостачання і водовідведення об'єкта та вносити відповідні зміни до договору.

2.3.5. Укладати новий договір з Виробником у разі зміни власника об'єкта.

2.3.6. Забезпечити представникам Виробника умови для здійснення контролю за якістю стічних вод на підставі пред'явлених ними службових посвідчень. Споживач не має права вимагати від представників Виробника інших, не передбачених цим пунктом Правил, документів.

2.3.7. Надавати працівникам Виробника необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод Споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд, у т. ч. для відкриття КК.

2.3.8. Визначити не менше двох представників, уповноважених представляти Споживача під час відбору проб стічних вод Виробником, про що у триденний строк повідомити Виробника у письмовій формі, та забезпечити присутність свого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод Виробником.

2.3.9. Брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних каналізаційних мереж власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення Виробника у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини Споживача.

2.3.10. Перевіряти розрахунки ДК стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані Виробником, у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду.

2.4. Споживачі мають право:

2.4.1. Користуватися послугами міської каналізації з приймання, відведення і очищення стічних вод після виконання ними вимог щодо приєднання до комунальної або відомчої каналізації відповідно до Правил користування, Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.01.2018 за № 56/31508 (далі – Правила № 316), Правил та укладеного договору на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

2.4.2. Розраховувати індивідуальні ДК у стічних водах свого підприємства, які скидаються в міську систему каналізації, з урахуванням вимог Правил та обов'язковим узгодженням з Виробником. Організація, що розробляє індивідуальні ДК, повинна мати ліцензію на виконання робіт у цій галузі.

2.4.3. Ініціювати виконання аналізів паралельної та арбітражної проб стічних вод Споживача в лабораторії, атестованій у цій галузі. Проводити аналіз арбітражної та паралельної проб за свій рахунок.

III. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення

3.1. До систем централізованого водовідведення приймаються стічні води Споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційних мереж і очисних споруд, безпеки їх експлуатації, та можуть бути очищені на КОС Виробників відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465 (із змінами).

3.2. Стічні води, що приймаються до систем централізованого водовідведення, не повинні:

1) містити горючих домішок і розчинних газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

2) містити речовин, здатних захащувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жир, смола, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо);

3) містити тільки неорганічних речовин або речовин, які не піддаються біологічній деструкції;

4) містити речовин, для яких не встановлено ДК для води або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;

5) містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень;

6) містити біологічно жорстких аніонних поверхнево-активних речовин, рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80 %;

7) мати температуру вище 40 °С;

8) мати рН нижче 6,5 або вище 9,0;

9) створювати умов для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

10) унеможлилювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, небезпечних для навколишнього природного середовища;

11) містити забруднюючих речовин з перевищенням ДК, установлених Правилами.

3.3. У разі якщо на об'єктах Споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, для виконання яких Споживач повинен мати ЛОС для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, згідно з додатком 1 до Правил № 316, а також у разі систематичного скиду понаднормативних забруднень скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на ЛОС не допускається, крім випадку, визначеному в пункті 3.6 Правил. ЛОС Споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих Виробником відповідно до Правил користування.

3.4. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на ЛОС із обов'язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічної води, що містять забруднюючі речовини, визначені у Переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з додатком 2 до Правил № 316.

3.5. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод Споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, Споживач повинен установлювати спеціальні емності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

3.6. Якщо Споживач не може забезпечити виконання вимог Правил за деякими показниками, він звертається до Виробника із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов'язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог Правил у строк, зазначений у договорі.

Виробник розглядає подану заяву у п'ятнадцятиденний строк і укладає із Споживачем окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі спроможності існуючої на КОС Виробника технології

очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог граничнодопустимого скиду, встановлених для Виробника.

У договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60 – 80 % від оплати, що встановлюється відповідно до розділу II Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 15.01.2018 за № 57/31509 (далі – Порядок № 316), строк виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду згідно з вимогами Правил, який має бути обґрунтованим і не може перевищувати трьох років.

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється Споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку № 316, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

3.7. Стічні води субспоживача є складовою стічних вод Споживача. Споживач несе відповідальність за якість стічних вод субспоживачів, якщо інше не передбачено угодою між ним, Виробником та субспоживачем.

3.8. Якість стічних вод, що відбираються асенізаційними машинами та скидаються в місцях, погоджених з Виробником відповідно до укладених договорів, повинна відповідати вимогам Правил.

IV. Порядок оформлення приймання стічних вод об'єктів до систем централізованого водовідведення

4.1. Приєднання мереж водовідведення Споживачів до систем централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами Правил користування. Для прийняття рішення про приймання стічних вод Споживачів ураховується:

- запровадження технологічних процесів, які дозволяють зменшити кількість забруднених стічних вод та фактичну концентрацію забруднюючих речовин;
- обов'язкове влаштування систем оборотного водопостачання (крім об'єктів з побутовими стічними водами);
- попереднє очищення стічних вод на ЛОС;
- спільне попереднє очищення стічних вод об'єкта із стічними водами інших об'єктів на спільних для кількох підприємств КОС;
- обробка осадів КОС і вирішення питання про місце їх захоронення або утилізації.

4.2. У разі реконструкції, розширення або будівництва об'єкта майбутній Споживач зобов'язаний:

- одержати у Виробника технічні умови на водоспоживання та водовідведення;
- розробити та узгодити з Виробником проектну документацію;
- після закінчення будівництва або реконструкції здати мережі водопостачання та водовідведення і споруди об'єкта в експлуатацію згідно з вимогами Державних будівельних норм України;
- надати Виробнику акт вводу в експлуатацію мереж водопостачання та водовідведення і споруд об'єкта (у тому числі ЛОС);
- укласти з Виробником договір на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

4.3. Істотними умовами договору на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення у частині скиду (приймання) стічних вод Споживачів у систему каналізації є:

- обсяги та режими скиду стічних вод;
- розмір та порядок оплати послуг водовідведення;
- ДК у стічних водах, що скидаються підприємством;
- розмір та порядок плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями (з перевищенням ДК); визначається згідно з Порядком № 316;
- права та обов'язки сторін;
- відповідальність сторін.

4.4. Споживачі для укладання договору подають Виробнику:

- заяву на укладання договору;
- генплан об'єкта в масштабі 1:500 з нанесенням внутрішньомайданчикових мереж водопостачання і водовідведення та зазначенням КК, узгоджений із службами Виробника;
- акт розподілу балансової належності мереж водопостачання та водовідведення Споживача і Виробника, узгоджений службами Виробника;
- індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції або послуг;
- баланс водоспоживання та водовідведення;
- паспорт водного господарства Споживача згідно з типовою формою (додаток 2) та субспоживачів (у разі їх наявності) з наданням повної інформації щодо об'ємів водоспоживання та водовідведення, урахуванням особливостей водоспоживання, обов'язковим розрахунком об'ємів стічних вод, які утворюються на закріплених за ними територіях унаслідок атмосферних опадів;
- первинні документи, що підтверджують надану в паспорті водного господарства інформацію щодо розрахунку об'ємів стічних вод, у т. ч. утворених унаслідок атмосферних опадів, та документи про підтвердження наявності або відсутності дощової каналізації на території підприємства;
- схему ЛОС;
- дані про утилізацію осадів ЛОС, їх зберігання та терміни вивезення;

- перелік субспоживачів, дані про характер їх виробництва;
- довіреність або наказ Споживача про двох уповноважених представників для контролю якості стічних вод підприємства, їх контактні номери телефонів.

4.5. Договір укладається на термін не більше ніж 3 роки.

4.6. Перевезення рідких відходів з вигрібних ям суб'єктів господарювання здійснюється фізичними або юридичними особами (далі – Перевізники). Між Перевізником та Виробником укладається договір на скид рідких відходів терміном на один рік.

V. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення

5.1. Виробники, Споживачі та Перевізники є відповідальними за дотримання вимог Правил відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.2. У разі невиконання Споживачами Правил щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об'єкт Споживача може бути відключено від системи централізованого водовідведення після письмового попередження Виробником не менше ніж за п'ять діб.

Споживачів, які здійснюють виробничі процеси, визначені у додатку 1 до Правил № 316, та уклали з Виробником договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво ЛОС, не може бути відключено від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії такого договору, якщо ці Споживачі добросовісно та своєчасно дотримуються норм такого договору.

5.3. У разі стягнення з Виробника коштів за понадлімітні обсяги скидів у водні об'єкти або інші порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від Споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих коштів у регресному порядку. Виробник може пред'являти регресний позов на всю суму збитків Споживачам – порушникам, у яких було виявлено порушення Правил за останні 12 місяців. Сума позову розподіляється пропорційно до обсягів скинутих за цей період стічних вод.

5.4. У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод Споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) K_{zag} (тис. грн.) розподіляють між Споживачами, які скидали стічні води з порушенням Правил і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою

$$K_i = \frac{Q_i \times Z_i}{\sum_{i=1}^n Q_i \times Z_i} \times K_{zag} ,$$

де K_i – відшкодування заподіяних збитків і-м Споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис. грн.);

Q_i – середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий Споживач ($\text{м}^3/\text{добу}$);

Z_i – сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута Виробником за останні три роки з і-го Споживача (тис. грн.).

Виробник виконує розрахунок участі Споживачів у відновленні зруйнованих мереж і споруд системи водовідведення та подає на затвердження місцевим органам державної влади, які приймають рішення про першочергові відновлювальні роботи.

5.5. У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод Споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі Виробника, Споживачі відшкодовують витрати на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів, які повинні бути документально підтверджені Виробником.

5.6. За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між Споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів і мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного Споживача виконується за формулою

$$B_i = \frac{M_i}{\sum_{i=1}^n M_i} \times B_{zag},$$

де B_i – частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м Споживачем;

B_{zag} – загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів (тис. грн.);

M_i – скиди забруднюючих речовин і-м споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т);

$\sum_{i=1}^n M_i$ – сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т).

Участь Споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається цим пунктом Правил.

VI. Порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення

6.1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до систем централізованого водовідведення або безпосередньо до каналізаційних очисних споруд Виробника. Перелік забруднень, на наявність яких робиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються Правилами.

За наявності ЛОС Споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять до них, очищених стічних вод та враховують об'єми видалених із стічних вод осадів. На вивезення та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у Споживачів не менше трьох років.

Місця та періодичність відбору проб Споживачами мають бути погоджені з Виробником.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у Споживачів безстроково.

Споживачі систематично у строки, визначені Правилами, надають Виробнику інформацію про об'єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо до каналізаційних очисних споруд Виробника.

Споживачі зобов'язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення Споживача, а саме: відомості про системи водопостачання та водовідведення Споживача, характеристики їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування КК, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення Споживача, технологічні креслення насосних станцій, план та схему ЛОС і наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод Споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристики якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, інші документи, визначені Правилами, крім тих, що мають дозвільний характер.

6.2. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт Споживачі повинні негайно інформувати Виробника.

6.3. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо до каналізаційних очисних споруд Виробника, повинні забезпечити можливість проведення Виробником у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

6.4. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Споживачів використовуються дані лабораторії Виробника, у разі її відсутності – інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (далі – Закон).

6.5. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у Споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог статті 17 Закону.

6.6. З метою контролю якості стічних вод Споживачів Виробник здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

6.6.1. Відбір контрольної проби здійснюється з КК усіх випусків стічних вод, облаштованих Споживачем, а за їх відсутності та за умови погодження з Виробником – з КНС Споживача, після якої стічні води скидаються до міської каналізації.

6.6.2. Відбір контрольних проб стічних вод Споживачів виконує уповноважений представник Виробника, що фіксується в акті відбору проб стічної води (додаток 3), який підписують представник Виробника, представник Споживача та представник незалежної лабораторії (у разі її присутності). КК для відбору проб мають бути завжди доступними для огляду і відбору проб, вільними від завалів та огорожені; на кришці КК повинен бути нанесений його номер згідно генеральним планом.

У разі відмови представника Споживача поставити свій підпис в акті представник Виробника зазначає про це в акті.

6.7. Відмова Споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті (додаток 4) за підписом представника Виробника, Виробник виставляє Споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності $K_k = 2$ за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Зволікання з допуском уповноваженого представника Виробника на територію Споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників Споживача фіксується в акті (додаток 4) за підписом представника Виробника. Виробник виставляє Споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності $K_k = 5$ за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення. Під створенням перешкод слід розуміти будь-які дії чи бездіяльність зі сторони Споживача, які фактично унеможливають проведення відбору проб Виробником, у т. ч. відсутність КК чи КНС, засмічення або механічне заблокування доступу до КК чи КНС.

6.8. Під час відбору проб на випусках стічних вод Споживач повинен забезпечити присутність своїх представників: відповідальної особи за стан каналізаційних мереж, слюсаря для відкриття кришки колодязя та інших.

6.9. У разі виявлення перевищення ДК, встановленої Правилами, Виробник у строк не більше п'яти робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє Споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК у стічних водах Споживача та результати хімічного аналізу.

У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення ДК, Виробник направляє Споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК та копії підтвердних документів.

6.10. Контрольна проба складається з основної, паралельної та арбітражної. Перед початком відбору представники Виробника та Споживача визначають, аналізи яких проб будуть проводитись. З метою використання права на виконання аналізу паралельної та арбітражної проб Споживач забезпечує дотримання норм чинних нормативних документів, які регламентують порядок відбору проб та поводження з відібраною пробкою, надає ємність

достатнього об'єму для усереднення концентрації контрольної проби з метою виконання аналізів основної, паралельної та арбітражної проб, а також тару (посуд), у яку буде проводитися розливання арбітражної та паралельної проб.

Основна проба розливається представниками Виробника, паралельна та арбітражна проби розливаються представниками Споживача або незалежної лабораторії.

6.10.1. Аналіз основної проби виконує лабораторія Виробника.

6.10.2. Аналіз паралельної проби виконує Споживач у будь-якій лабораторії, атестованій у цій галузі, та за його рахунок (або у своїй лабораторії за її наявності). На момент відбору контрольної проби Споживач повинен мати необхідний посуд, узгоджений з лабораторією, де буде проводитись аналіз паралельної проби, та сумку-холодильник з акумуляторами холоду.

Проби відбираються за одночасної присутності представників Виробника та Споживача (за бажанням Споживача – за присутності представника незалежної лабораторії).

В акті (додаток 3) робиться примітка про відбір паралельної та арбітражної проб.

Оформлений таким чином акт підписують представники Споживача та Виробника, а також представники незалежної лабораторії, які брали участь у відборі проб, із зазначенням найменування Споживача, посади, прізвища. Представникові Споживача надається копія акта. Перший екземпляр акта залишається у представника Виробника.

6.11. У разі розбіжності результатів аналізу основної та паралельної проб у межах похибки методик вимірювання інгредієнтів приймається значення аналізу основної проби. Якщо розбіжності перевищують похибки, зазначені у відповідних методиках, за бажанням Споживача проводиться аналіз арбітражної проби.

6.12. Аналіз арбітражної проби проводиться лише стосовно тих інгредієнтів, за якими виникли розбіжності в результаті дослідження основної та паралельної проб. Строк зберігання проби для визначення ДК кожної забруднюючої речовини визначається у відповідній методиці вимірювання інгредієнтів, затвердженій Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України 25.04.1995.

6.12.1. З метою забезпечення права Споживача на проведення аналізу арбітражної проби:

- під час відбору арбітражної проби стічної води проба консервується представниками незалежної лабораторії (згідно з методиками), де буде проводитись подальший аналіз арбітражної проби, маркується та оклеюється паперовою стрічкою, опечатується Виробником і зберігається у холодильній шафі Виробника від однієї доби до одного місяця (згідно з методиками вимірювання інгредієнтів);

- маркувальна паперова стрічка повинна містити таку інформацію: назва Споживача, дата і час відбору, номер КК, посада, прізвище та підпис представників Споживача та Виробника;

- після надходження проби в лабораторію Виробника для її зберігання в журналі реєстрації арбітражних проб обов'язково робиться запис про цілісність опечатування та час зберігання всіх визначуваних показників арбітражної проби (надається незалежною лабораторією, яка проводить арбітражний аналіз згідно з методиками);

- про встановлений факт перевищення ДК Виробник у межах строків зберігання проби повідомляє Споживача факсом або телефонограмою відповідальній особі, яку Споживачем визначено для відбору контрольної проби, та інформує про остаточну дату розпечатування проби (згідно з вимогами методики виконання вимірювання) для проведення аналізу арбітражної проби;

- Споживач надає на адресу Виробника попередню інформацію (факсом або телефонограмою) щодо результатів аналізу паралельної проби, виконаного своєю або іншою лабораторією, та зазначає про час і місце проведення аналізу арбітражної проби (назву та адресу незалежної лабораторії);

- розпечатування проби для аналізу арбітражної проби та проведення вимірювань проводиться в незалежній лабораторії у присутності представників Виробника, Споживача та незалежної лабораторії. Розпечатування арбітражної проби оформляється відповідним актом (додаток 5).

6.13. Усі витрати, пов'язані з дослідженням паралельної та арбітражної проб, несе Споживач.

6.14. Об'єм відібраної проби повинен відповідати вимогам методик та бути достатнім для виконання аналізів основної, паралельної та арбітражної проб (згідно з методиками вимірювання інгредієнтів).

6.15. За достовірність результатів вимірювань несе відповідальність лабораторія, яка проводила аналіз.

Результати аналізів арбітражної та паралельної проб оформлюються офіційним документом лабораторії, що проводила аналіз, та надсилаються на адресу Виробника протягом 5 діб після закінчення вимірювань.

6.16. Результати досліджень основної, паралельної та арбітражної проб розглядаються комплексно, за наявності результатів аналізу всіх проб, вказаних в акті відбору проб.

6.17. Для ухвалення висновків щодо відповідності якості стічних вод у випадку розбіжності результатів вимірювань основної, паралельної та арбітражної проб приймається значення аналізу основної або паралельної проби, яке знаходиться ближче до значення концентрації забруднюючої речовини в аналізі арбітражної проби. У випадку якщо значення концентрації забруднюючої речовини, отримане в результаті проведення аналізу арбітражної проби, співпадає із середнім арифметичним концентрації в основній та паралельній пробах, приймається значення аналізу основної проби.

У разі відсутності результатів аналізу паралельної проби, незгоди Споживача з порядком виконання аналізу арбітражної проби чи із застосуванням його результатів, усі розрахунки виконуються за результатами аналізу основної проби.

6.18. Обсяги стічних вод, які Споживачі скидають у міську мережу водовідведення, визначаються Виробником згідно з Правилами користування та встановлюються договором між Споживачем та Виробником.

6.19. Додатковий обсяг стічних вод Споживачів, що неорганізовано потрапляє у періоди дощів та сніготанення через зливоприймачі (розташовані на їх території) та колодязі у внутрішньомайданчикові мережі водовідведення і далі – у міську систему централізованого водовідведення, визначається відповідно до Правил користування.

6.20. Споживач зобов'язаний оплатити сформований Виробником рахунок за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями у десятиденний строк з моменту його отримання.

6.21. З метою стягнення плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями Виробник згідно з Господарським процесуальним кодексом України направляє до відповідного суду позовну заяву, до якої додаються: копія акта про відбір проби, копія протоколу вимірювань показників складу та властивостей стічних вод, розрахунок розміру плати та рахунок за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями, копія договору на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

VII. Визначення розміру плати за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення у разі порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання

7.1. У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод Правилам № 316, Правилам та умовам укладеного договору Споживачі сплачують за послуги з централізованого водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії Споживачів.

Кількість стічних вод Споживачів, які підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами відповідно до пунктів 7.2, 7.11 Правил або згідно з Правилами користування.

Додаткові обсяги стічних вод Споживачів (не враховані договорами), що надходять до систем централізованого водовідведення або безпосередньо до каналізаційних очисних споруд Виробника, оплачуються Споживачами у п'ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу з централізованого водовідведення.

7.2. Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності договору на надання послуг з централізованого водовідведення, сплачують Виробнику за весь об'єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору, у п'ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу з централізованого водовідведення.

7.3. Розмір плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення Виробника (P_c) розраховується за формулою

$$P_c = T \times Q_d + 5T \times Q_{pd} + K_k \times T \times Q_{pz},$$

- де T - тариф, установлений за надання послуг з централізованого водовідведення Споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн/м³;
- Q_d - об'єм скинутих Споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, м³; нормативний об'єм стічних вод, який обумовлюється договором (Q_d), визначається в паспорті водного господарства, що заповнюється спеціалізованою організацією;
- Q_{pd} - об'єм скинутих Споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, м³;
- Q_{pz} - об'єм скинутих Споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м³;
- K_k - коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.

Виробник має право здійснювати перевірку будь-якої інформації, наданої в паспорті водного господарства, для виявлення фактичних даних та умов скиду стічних вод, що фіксується відповідним актом обстеження.

Виробник має право здійснювати розрахунки за надану послугу з централізованого водовідведення на підставі фактично виявленої інформації, зафіксованої актом обстеження Виробника.

7.4. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується $K_k = 20$.

7.5. У разі відхилення показника рН від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується $K_k = 2$; від 1,5 до 2 одиниць – $K_k = 5$; від 2 та більше одиниць – $K_k = 10$.

7.6. У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40 °С або скиду тільки мінеральних солей застосовується $K_k = 2$.

7.7. У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку в роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення, тощо) застосовується $K_k = 5$.

7.8. У разі виявлення Виробником під час контролю якості стічних вод, що скидають Споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (C_f) понад установлену Правилами ДК коефіцієнт кратності для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою

$$K_k = \frac{C_f}{ДК} - 1.$$

Коефіцієнт кратності у разі перевищення ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 7.4 та 7.5 цього розділу.

7.9. Якщо Виробником установлено факт скиду Споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи централізованого водовідведення Виробника не було обумовлено договором, застосовується $K_k = 5$.

7.10. Якщо Виробником установлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності визначають за формулою

$$K_k = \sum_{i=1}^n \frac{C_{fi} - DK_i}{DK_i} ,$$

де C_{fi} - фактична концентрація в стічних водах Споживача i -ої речовини;
 DK_i - допустима концентрація i -ої речовини.

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення ДК кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком K_k більше ніж 10, приймають $K_k = 10$, крім випадків, передбачених пунктом 7.4 цього розділу.

7.11. Плата за скид Споживачем стічних вод з перевищенням ДК, що встановлено аналізом основної проби та підтверджено актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного Виробником, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев'яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих Споживачем за цей період з певного об'єкта.

7.12. Плата за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення у разі порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься Споживачем на рахунок Виробника у порядку та в строки, передбачені Правилами та/або договором.

7.13. За додаткову кількість стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення Виробника у період дощів та сніготанення через люки КК та приймачі дощової каналізації на території Споживача, останній сплачує згідно з вимогами Правил користування та Правил.

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів,
директор департаменту благоустрою
та інфраструктури
Дніпровської міської ради

М. О. Лисенко

Додаток 1
до Правил приймання стічних вод до
систем централізованого водовідведення
м. Дніпра

Ф О Р М А

Комунальне підприємство
«Дніпроводоканал»
Дніпровської міської ради

А К Т

від «___» _____ 20 р.

Нами _____
(П. І. Б. представників КП «Дніпроводоканал»)

В присутності _____
(П. І. Б. посада представників Споживача)

обстежено стан мереж каналізації

(Найменування Споживача, адреса)

Відповідно до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення
м. Дніпра та договору

Водопостачання здійснюється _____

Скидання стічних вод відбувається в колектор _____

існує _____ випусків у міську фекальну каналізацію.
об'єм стоків складає: _____

Система каналізації _____

Наявність очисних споруд _____

Лабораторний контроль стічних вод, що скидаються в систему централізованого водовідведення

Для лабораторного контролю відібрана проба стічної води згідно з ДСТУ ISO 5667-10: 2005; МВВ 081/12-0106-03 – МВВ 081/12 -0910-14; МВВ М-07-2017; КНД 211.1.4.021 – КНД 211.1.4.039 в скляну (1л, 0,5л, 2л, 1л) та пластикову(0,25л, 2л, 3,5л, 3,5л).

(місце, час та номер відібраної проби)

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів,
директор департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

М. О. Лисенко

Додаток 2
до Правил приймання стічних
вод до систем централізованого
водовідведення м. Дніпра

ТИ П О В А Ф О Р М А

ПАСПОРТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ПІДПРИЄМСТВА

Загальні положення

1. Паспорт водного господарства Споживача розробляється відповідно до вимог Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Дніпра.

2. Паспорт містить відомості про системи водопостачання та водовідведення підприємства з характеристикою їх технічних параметрів і фактичного стану на момент складання паспорта.

3. До складу Паспорта входить:

- Характеристика систем водопостачання і водовідведення Підприємства, у т.ч.:
 - розрахунок потреб Підприємства у воді різних категорій на підставі затверджених відомчих норм витрат води на виробництво продукції;
 - розрахунок кількості стічних вод, що утворюються на підприємстві;
 - баланс водоспоживання й водовідведення підприємства.
 - характеристика відомчих водопровідних і каналізаційних споруд: насосних станцій, локальних очисних споруд і т.п.;
- Графічний матеріал:
 - схема мереж водопостачання та водовідведення на плані підприємства (масштаб 1:500);
 - схема балансу водопостачання та водовідведення підприємства;
 - плани, схеми і технологічні креслення відомчих споруд водопостачання та каналізації: перспектива розвитку водопостачання і водовідведення підприємства та план заходів щодо збереження водних ресурсів і надійної експлуатації систем водопостачання та водовідведення підприємства.

4. Паспорт затверджується керівником Споживача та узгоджується з Виробником. За об'єктивність даних, представлених у Паспорті, керівник Споживач несе персональну відповідальність.

5. Паспорт дійсний протягом дії Договору на водопостачання та водовідведення підприємства і виданого дозволу на скид стічних вод. Періодичність переоформлення Паспорта водного господарства – 1 раз на 3 роки.

6. У разі змін кількісного та (або) якісного складу стічних вод Споживача та (або) його Субспоживачів, технологічних режимів роботи, а також будь-яких інших змін, які стосуються роботи систем водопостачання та водовідведення Споживача, Споживач повинен надавати Виробнику відповідні відомості на узгодження у термін, узгоджений з Виробником або встановлений ним.

ПОГОДЖЕНО _____ посада керівника підприємства _____() М.П. підпис прізвище, ініціали	ЗАТВЕРДЖУЮ _____ посада керівника підприємства _____() М.П. підпис прізвище, ініціали
---	--

ПАСПОРТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

повна назва об'єкта, місцезнаходження (адреса)

Дата складання « ____ » _____ р.

Строк дії до « ____ » _____ р.

м. Дніпро

_____ р.
24

ВСТУП

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Фактичне водоспоживання на господарчо-побутові потреби:

() м³/добу
() м³/місяць
() м³/рік

Фактичне водоспоживання на виробничі потреби:

() м³/добу
() м³/місяць
() м³/рік

Розрахункове водоспоживання на господарчо-побутові потреби:

() м³/добу
() м³/місяць
() м³/рік

Розрахункове водоспоживання на виробничі потреби:

() м³/добу
() м³/місяць
() м³/рік

ВІДОМОСТІ ПРО ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Найменування підприємства _____

2. Поштова адреса _____

3. Підпорядкованість підприємства:

4. Керівник:

Прізвище, ім'я, по батькові _____

№№ телефонів _____

5. Головний інженер:

Прізвище, ім'я, по батькові _____

№№ телефонів _____

6. Режим роботи Підприємства:

фактичний _____

по плану _____

7. Площа території, що займає підприємство, га _____

У тому числі:

- площа забудови, га _____

- площа удосконалених покриттів, га _____

- площа зелених насаджень, га _____

- площа інших територій, га _____

8. Наявність окремих майданчиків і споруд :

8.1. Наявність майданчика для відкритого зберігання сировини _____

8.2. Наявність майданчика для відкритої стоянки автомобілів та механізмів _____

- склад парку _____
(при великій кількості автотранспорту надати список у додатку)

- мийка транспорту _____

- місце під'єднання стоків від мийки _____

- місце під'єднання зливової каналізації майданчика _____

8.3. Наявність мазутосховищ _____

- використання мазуту _____

- наявність нафтовловлювача при мазутосховищах _____

- приєднання мазутосховища до каналізації _____

9. Система протипожежної безпеки Підприємства:

- система водопроводу _____

- джерело протипожежного водозабезпечення _____

- система зовнішнього пожежогасіння _____

- система внутрішнього пожежогасіння _____

II. ВОДОСПОЖИВАННЯ

10. Споживання питної води із системи міського водопроводу, м³/рік _____

10.1. Водомірні вузли

№№ водопровідних вводів; найменування вулиць, де здійснено приєднання, діаметри вводів у мм	Джерело водопостачання	Марка водоміра	Технічний стан

10.2. Витрати води, не враховані при визначенні середньої річної витрати (попередньо заповнюються таблиці 3, 4, 5, 6, 7, 8)

а) цехами, які працюють по особовому графіку у вихідні та святкові дні.

Найменування цехів, які працюють по особовому графіку	Режим роботи, днів на тиждень	Кількість відпрацьованих вихідних та святкових днів на рік	Витрати води у вихідні та святкові дні		Примітки
			м³/добу	м³/рік	

б) залпові витрати при випробуваннях, заміні води в системах (ємностях).

Найменування обладнання та вид випробувань	Кількість випробувань, заміни води на рік	Витрата		Місце скиду стічних вод (очисні споруди, № випуску)	Примітки
		м³	м³/рік		

10.3. Середньодобова витрата води із системи міського водопроводу.

Порядковий № водопровідного вводу	Річна витрата води відповідно рахункам водозбуту, м³/рік	Витрата води, не врахована при визначенні середньорічної витрати, м³/рік	Річна розрахункова витрата води, м³/рік	Розрахунковий період часу (робочих діб на рік)	Середньодобова витрата, м³/добу

11. Споживання технічної води.

11.1. Водомірні вузли.

№№ водопровідних вводів; найменування вулиць, де здійснено приєднання, діаметри вводів у мм	Джерело водопостачання	Марка водоміра	Технічний стан

11.2. Витрати води, не враховані при визначенні середньої річної витрати.

а) цехами, які працюють по особовому графіку у вихідні та святкові дні.

Найменування цехів, які працюють по особовому графіку	Режим роботи, днів на тиждень	Кількість відпрацьованих вихідних та святкових днів на рік	Витрати води у вихідні та святкові дні		Примітки
			м³/добу	м³/рік	

б) залпові витрати при випробуваннях, заміні води в системах (ємностях).

Найменування обладнання та вид випробувань	Кількість випробувань, замін води на рік	Витрата		Місце скиду стічних вод (очисні споруди, № випуску)	Примітки
		м³	м³/рік		

11.4. Середньодобова витрата води із системи міського водопроводу.

Порядковий № водопровідного вводу	Річна витрата води відповідно показанням водоміру, м³/рік	Витрата води, не врахована при визначенні середньорічної витрати, м³/рік	Річна розрахункова витрата води, м³/рік	Розрахунковий період часу (робочих діб на рік)	Середньодобова витрата, м³/добу

11*. Споживання гарячої води.

11.1.* Водомірні вузли.

Найменування вулиць, де здійснено приєднання, діаметри вводів у мм	Номери Споживачів	Марка водоміра	Технічний стан

11.2.* Середньодобова витрата гарячої води.

Порядковий № вводу	Річна витрата води відповідно до розрахунків водозбуту, м³/рік	Витрата води, не врахована при визначенні середньорічної витрати, м³/рік	Річна розрахункова витрата води, м³/рік	Розрахунковий період часу (робочих діб на рік)	Середньодобова витрата, м³/добу

12. Загальне споживання води підприємством, м³/добу:

- розрахункове, м³/добу _____

- фактичне, м³/добу _____

у тому числі:

3 місь- кого водо- гону	Від власних джерел		3 міського водопроводу			Від ТЕЦ		Всього					
	Арт- свер- дловина	Водой- ма	Холодна вода		Гаря- ча вода	Пар	Гаря- ча вода	Пар	Холодна вода			Гаряча вода	Пар
			з місь- кого водо- гону	з тех.- ніч- ного водо- гону					з місь- кого водо- гону	з тех.- ніч- ного водо- гону	з арт- свер- дловини		

13. Передача води субспоживачам, м³/добу.

Найменування підприємства	Міський водопровід	Технічна вода	Артезіанська вода	Гаряча вода	Пар	Примітки

14. Розрахункова кількість води, яка споживається підприємством (заповнюється в таблицях 3, 4, 5, 6 п.18 «Відомостей»).

14.1. Для господарчо-побутових потреб:

- з системи міського водопроводу, м³/добу _____

- з артезвердловини, м³/добу _____

- технічної води, м³/добу _____

- гарячої води, м³/добу _____

Всього, м³/добу _____

14.2. Для виробничих потреб:

- з системи міського водопроводу, м³/добу _____

- з артезвердловини, м³/добу _____

- технічної води, м³/добу _____

- пари та гарячої води, м³/добу _____

Всього, м³/добу _____

У тому числі для охолодження обладнання:

- з системи міського водопроводу, м³/добу _____

- з артезвердловини, м³/добу _____

- технічної води, м³/добу _____

- гарячої води, м³/добу _____

Всього, м³/добу _____

Всього використовується, м³/добу _____

15. Різниця між розрахунковим та фактичним водоспоживанням, м³/добу _____

16. Використання води підприємством (з урахуванням витрати по п.15).

16.1. Для господарчо-побутових потреб:

- з системи міського водопроводу, м³/добу _____

- з артезвердловини, м³/добу _____

- технічної води, м³/добу _____

- гарячої води, м³/добу _____

Всього, м³/добу _____

16.2. Для виробничих потреб:

- з системи міського водопроводу, м³/добу _____

- з артезвердловини, м³/добу _____

- технічної води, м³/добу _____

- пари та гарячої води, м³/добу _____

Всього, м³/добу _____

У тому числі для охолодження обладнання:

- з системи міського водопроводу, м³/добу _____

- з артезвердловини, м³/добу _____

- технічної води, м³/добу _____

- гарячої води, м³/добу _____

Всього, м³/добу _____

Всього використовується, м³/добу _____

17. Наявність резервуарів-накопичувачів.

- міської води _____

- артезіанської води _____

- технічної води _____

18. Система зворотного водопостачання.

Характеристика системи зворотного водопостачання					
Потужність системи, м³/добу	Склад обладнання	Характеристика обладнання	Джерело водопостачання	Втрати, м³/добу	Режим роботи, дні (тижні, місяці, роки)
1	2	3	4	5	6

Продовження таблиці п.18.

Характеристика підключеного до системи обладнання							
Найменування цеху, дільниці, технологічного процесу	Склад обладнання, під'єднаного до системи	Кількість одиниць обладнання	Норма на одиницю обладнання	Число годин роботи	Витрата, м³/добу	Втрати, м³/добу	Режим роботи, дні (тижні, місяці, роки)
7	8	9	10	11	12	13	14

Підживлення:

- з міського водопроводу, м³/добу _____
- технічною водою, м³/добу _____
- водою, яка використовується повторно, м³/добу _____

Середньорічне добове підживлення з урахуванням режиму роботи:

- з міського водопроводу, м³/добу _____
- технічною водою, м³/добу _____
- водою, яка використовується повторно, м³/добу _____

19. Система повторно-послідовного водопостачання.

Найменування корпусу, цеху, дільниці	Потужність, м³/добу	I ступінь використання /обладнання технологічного процесу	II ступінь використання /обладнання технологічного процесу

III. ВОДОВІДВЕДЕННЯ

20. Система каналізації майданчика підприємства

21. Витрата стічних вод, м³/добу, на випусках підприємства (заповнюється табл. 3, 4, 5, 6, 7, 8а).

[illegible]

Всего: _____

У тому числі вода, яка складається:

- з системи міського водопроводу, м³/добу _____

- від ТЕЦ, м³/добу _____

- технічна вода, м³/добу _____

- від зливової каналізації, м³/добу _____

ВСЬОГО, м³/добу: _____

22. Пояснення різниці між водоспоживанням та водовідведенням, м³/добу.

[illegible]

23. Витрата дренажних вод, м³/добу (при роздільній системі каналізації населеного пункту).

Номер випуску	Витрата ґрунтових вод				Примітки
	Інфільтраційний,	Водоносних пластів		Загальний	
	м³/добу	м³/рік	м³/рік	м³/рік	

Питання оплати послуг за користування системами комунального водовідведення входять до компетенції Виробника, нараховуються на підставі:

- п. 4.10. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 07.10.2008 за № 936/15627.

24. Витрати зливових вод, м³/добу (при роздільній системі каналізації населеного пункту).

Номер випуску	Площа, зайнята будівлями, спорудами та поліпшеними покриттями, га	Середній рівень опадів у місті, мм/рік	Кількість зливових вод, м³/рік	Примітки

25. Відомості про локальні та загальнозаводські очисні споруди для очистки та знезараження виробничих, господарсько-побутових, зливових стічних вод підприємства.

Найменування очисних споруд по окремій споруді, кількість	Метод очистки стічних вод, спосіб видалення осадів, режим роботи очисних споруд	Потужність очисних споруд, м³/добу		Рік введення очисних споруд в експлуатацію	Найменування проектних документів, проектних організацій, рік випуску	Наявність звіту пусконаладжувальної організації, її найменування, рік наладки
		проектна	фактична			
1	2	3	4	5	6	7

Продовження таблиці п. 25

Проектні та фактичні параметри роботи споруд					Кількість осаду відповідно до графіка і технологічного регламенту, узгодженого з Виробником, т/міс (т/рік)	Фактична кількість осаду, що вивозиться, т/міс (т/рік)	Місце вивозу осаду, утилізації, спалювання тощо	Місце скидання очищених стічних вод (№ випуску)	Примітки
Найменування інгредієнта, який аналізується	Проектні до очисних споруд	Проектні після очисних споруд	Фактичні до очисних споруд	Фактичні після очисних споруд					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Характеристика насосних станцій I і II підйому

Таблиця 1

Найменування водойми, № артсвердловини (робочих, резервних)	Дебіт артсвердловини (максимальний), м³/год.	Проектна продуктивність насосної станції, м³/добу., м³/год.	Паспортна характеристика встановлених насосів та електродвигунів						
			Марка, робочий/резерв	Кількість, робочий/резерв	Подативність, м³/год.	Напір, м.вод.ст	Потужність, кВт	Частота обертання, об/хв.	Режим роботи насосних агрегатів, годин/добу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Продовження таблиці 1

Річна витрата води, м³/добу	Практична продуктивність, м³/добу	Дані по роботі зарезервованих артсвердловин і водозаборів				Примітки
		Кількість прокачувань за місяць	Тривалість одного прокачування	Витрата води, м³/місяць	Місце скидання стоків (хвилини), № випуску	
11	12	13	14	15	16	17

Характеристика очисних споруд технічної води.

Таблиця 2

Таблиця 2								
Найменування очисних споруд	Проектна потужність		Характеристика існуючих очисних споруд					Примітки
	м³/год.	м³/добу	Кількість споруд	Габаритні розміри	Режим роботи	Потужність		
						м³/год.	м³/добу	

Використання води у продукції.

Таблиця 3

Найменування корпусу, цеху, дільниці	Джерело водопостачання (міський водопровід, артсвердловина, водойма)	Вид продукції	Кількість продукції, що виробляється		Норма витрати води на одиницю продукції	Кількість води, яка споживається, м³/добу	Примітки
			на рік	на добу			

Всього: м³/добу. _____

Розшифровка виробничо-забруднених стічних вод.
Таблиця 4

Найменування корпусу, цеху, дільниці, зміни	Джерело водопостачання	Найменування технологічного процесу, обладнання	Кількість води, що споживається, м³/добу	Кількість одиниць обладнання, робочих/резервних	Норма витрати води на одиницю обладнання, м³/годину
1	2	3	4	5	6

Продовження таблиці 4.

Кількість годин роботи обладнання на добу	Кількість води, яка скидається, м³/добу	Характеристика стічних вод	Місце скидання стічних вод, № випуску, очисних споруд	Кількість води, яка використовується повторно, м³/добу	Де повторно використовується вода
7	8	9	10	11	12

Розшифровка умовно чистих вод.
Таблиця 5.

Найменування корпусу, цеху, дільниці	Джерело водопостачання	Найменування обладнання, технологічного процесу	Кількість води, що використовується, м³/добу	Кількість одиниць обладнання, робочих/резервних	Норма на одиницю обладнання, м³/годину	Режим роботи обладнання, година/добу, година/рік	Ціль та характер використання води	Кількість води, що скидається, м³/добу	Місце скидання стоків (№ випуску)	Кількість води, що використовується повторно, м³/добу	Де повторно використовується вода

Використання води на господарчо-побутові потреби.

Таблиця 6

Таблиця 6																						
Найменування цеху, дільниці, змінність	Загальне водоспоживання	У тому числі																			Загальне водовід-ведення	Місце скидання стічних вод (№ випуску)
		На господарчо-побутові потреби			Душові			Миття підлог			Місце приймання їжі			Житлові будинки, гуртожитки			Поливання території					
		Кількість працюючих, чол.	Норма водоспоживання на 1 чол.	Витрата, м³/добу	Кількість працівників, які користуються душем або число душових сіток	Норма водоспоживання на 1 чол. або на 1 душову сітку, л	Витрата, м³/добу	Площа підлог, м²	Норма витрати води, л/м²	Періодичність миття підлог	Витрата, м³/добу	Кількість страв	Норма на одну страву, л.	Витрата, м³/добу	Кількість мешканців, чол.	Норма на 1 мешканця, л/чол.	Витрата, м³/добу	Площа підлог, м²	Норма, л/м²	Коефіцієнт сезонності		
Магазин продавці																						
працівники																						
Унітаз для відвідувачів																						
Умивальник для відвідув.																						
Разом																						

Характеристика технологічних та промивальних ванн цеху (дільниці).

Таблиця 7

Найменування ванни	Хімічний склад ванни, CO дм³	Кількість ванн, од.	Робоча ємність ванни, л	Період заміни розчину у ванні	Місце скидання відпрацьованого розчину і наявність ванн-дозаторів розчину, кількість, ємність, л	Схема промивання
1	2	3	4	5	6	7

Продовження таблиці 7

Метод промивання	Спосіб подачі та відведення води в промивальній ванні та її перемішування	Гранично допустимі концентрації основного компонента у воді після промивання, Сп г/м³	Метод обробки деталей	Поверхня деталей, яка промивається, м²/добу	Тривалість технологічного процесу, годин/добу	Витрата промивальної води, м³/добу	Примітки
8	9	10	11	12	13	14	15

Характеристика водоспоживання котельні.

Таблиця 8

Власні потреби котельні		Середньодобова кількість підживлювальної води, м³/доба	Загальне водоспоживання котельні, м³/доба	Примітки
Характер використання води	Витрата води/пари, м³/доба, т/доба			
Продувка котлів				
Регенерація фільтрів ХВП				
Розігрів мазуту				
Ємність, т, робочих				
Ємність, т, резервних				
Інші потреби				

Характеристика водоспоживання на виробничі потреби котельні.
Таблиця 8а

Найменування котельні та характер встановленого обладнання, робочий/резервний	Робочий тиск пари	Вид палива, основне/резервне	Питома норма витрати палива, кг/Гкал	Еквівалент палива, $E=Q_n^p / 7000$	Ентальпія підживлюючої води або температура води чи насиченої пари	Ентальпія насиченої пари або температура води на лінії насичення	Температура конденсата або оборотної води	Тривалість періоду, дні	Кількість витраченого пального, т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Продовження таблиці 8а

Кількість умовного пального, т.у.п.	Кількість виробленого тепла, Гкал	Кількість виробленої пари (води)		Кількість поверненого конденсату		Середньодобова кількість виробленої пари (води), м³/доба, т/доба	Середньодобова кількість поверненого конденсату (води), м³/доба, т/доба	Середньодобова кількість підживлюючої води, м³/доба
		річне, т(м³)	за добу, т/доба, м³/доба	річне, т(м³)	за добу, м³/доба			
11	12	13	14	15	16	17	18	19


Перспективи розвитку водоспоживання та водовідведення.
Таблиця 9

Рік	Водоспоживання					Потужність оборотної системи, м³/добу
	Всього, м³/рік	У тому числі за джерелам				
		Загальне	Технічна вода, пара, гаряча вода ТЕЦ і субспоживачі	У тому числі за призначенням		
				Господарчо-побутові потреби	Виробничі потреби	
1	2	3	4	5	6	7

Продовження таблиці 9

Водовідведення									На підставі якої документації надані відомості (технічний проект, ТЗО, плани розвитку підприємств- ва)
Всього, м³/рік	У тому числі за приймальникам								
	У міську каналізацію				У водойму				
	Загаль- не	У тому числі за призначенням			Загаль- не	У тому числі за призначенням			
		Госпо- дарчо побутові потреби	Виробничі потреби	Норма- тивно чисті		Господар- чо побутові потреби	Виробничі потреби	Норма- тивно чисті	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

ВИКОНАВЧА ЗЙОМКА ЗОВНІШНЬОЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

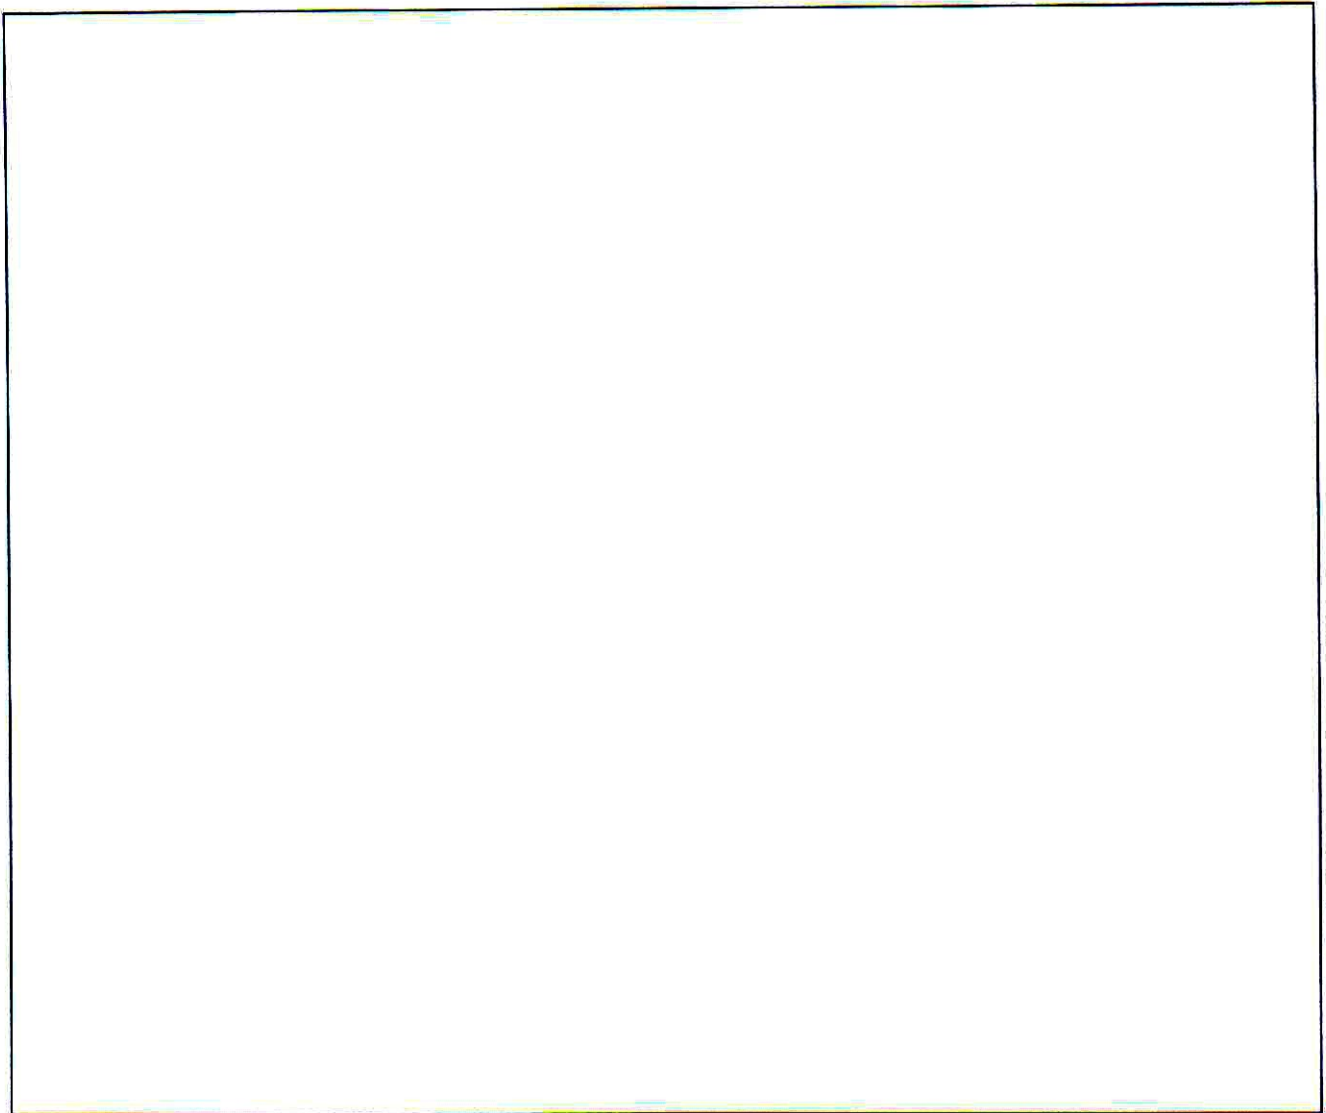

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів,
директор департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

М. О. Лисенко

Додаток 3
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення м. Дніпра

Ф О Р М А

Комунальне підприємство «Дніпроводоканал»
Дніпровської міської ради
49101, м. Дніпро, вул. Троїцька, 21 А
Тел. 056 3774136

А К Т

відбору проб стічних вод

« _____ » _____ 20 ____ р.

м. Дніпро

Нами, представниками КП «Дніпроводоканал»:

у присутності уповноваженого представника Споживача (установи)

виконано відбір контрольної проби стічних вод Споживача з метою контролю їх складу та якості згідно з розділом 6. Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Дніпра

(найменування об'єкту контролю)

1. Нормативні документи (НД) відповідно до вимог яких виконано відбір проб:

- ДСТУ ISO 5667-10:2005. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод;
- ДСТУ ISO 5667-2:2003. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб;
- ДСТУ ISO 5667-3:2001. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами;
- КНД 211.1.0.009-94. Гідросфера. Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод.

2. Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) та допоміжне обладнання, що застосовувались при відборі проби:

- пробовідбірник ручний, повірці не підлягає;
- сумка-холодильник, повірці не підлягає.

Дата	Басейн скиду № проби	Місце відбору проби	Попередня обробка проби	Номер проби	Показники, що підлягають вимірюванню	Об'єм (дм ³) та матеріал посудини	
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.pH	пластик	0,25
					2.Завислі речовини	пластик	2,0
					3.Сухий залишок, сульфати, азот амонійний, нітрати, нітроти, фосфати, залізо ,алюміній	пластик	3,5
					4.Хлориди, АПАР	скло	1,0
					5.ХСК	скло	0,5
					6.Нафтопродукти	скло	0,1
					7.Жири	скло	2,0
					8.Феноли	скло	1,0
					9.Метали (мідь, цинк, хром, нікель)	пластик	3,0
					1.pH	пластик	0,25
					2.Завислі речовини	пластик	2,0
					3.Сухий залишок, сульфати, азот амонійний, нітрати, нітроти, фосфати, залізо ,алюміній	пластик	3,5
					4.Хлориди, АПАР	скло	1,0
					5.ХСК	скло	0,5
					6.Нафтопродукти	скло	0,1
					7.Жири	скло	2,0
					8.Феноли	скло	1,0
					9.Метали (мідь, цинк, хром, нікель)	пластик	3,0
					1.pH	пластик	0,25
					2.Завислі речовини	пластик	2,0
					3.Сухий залишок, сульфати, азот амонійний, нітрати, нітроти, фосфати, залізо ,алюміній	пластик	3,5
					4.Хлориди, АПАР	скло	1,0
					5.ХСК	скло	0,5
					6.Нафтопродукти	скло	0,1
					7.Жири	скло	2,0
					8.Феноли	скло	1,0
					9.Метали (мідь, цинк, хром, нікель)	пластик	3,0

Контрольна проба, відібрана для виконання аналізів основної, паралельної, арбітражної проб
(необхідне підкреслити)

3. Примітки/зауваження _____

Час доставки проби до лабораторії КП «Дніпроводоканал» _____

(Підпис)

(ПІБ особи, яка прийняла пробу)

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів,
директор департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

М. О. Лисенко

Додаток 4
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення м. Дніпра

Ф О Р М А

АКТ

**про відмову Споживача виділити уповноваженого представника для відбору проби;
зволікання з допуском уповноваженого представника Виробника на територію
Споживача або створення перешкод у відборі проб з боку представників Споживача**

м. Дніпро _____ 20 р.

Відповідно до п. 6.3. Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Дніпра, Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення, повинні забезпечити можливість проведення Виробником у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

З метою контролю якості стічних вод підприємства шляхом відбору контрольної проби інженери з якості стічних вод _____

прибули за адресою _____

Споживача _____

Договір № _____

Час прибуття з _____ по _____

Здійснити контроль якості стічних вод не вдалося через

Інженер з якості КП «Дніпроводоканал» _____

Інженер з якості КП «Дніпроводоканал» _____

Представник підприємства _____

Третя особа (за наявності) _____

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів,
директор департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

М. О. Лисенко

Додаток 5
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення м. Дніпра

Ф О Р М А

Комунальне підприємство «Дніпроводоканал»
Дніпровської міської ради
49101, м. Дніпро, вул. Троїцька, 21 А
Тел.056 3774136

АКТ

розпечатування проб стічних вод

« _____ » _____ 20 _____ р.

м. Дніпро

Комісією у складі
Представників КП «Дніпроводоканал»:

уповноваженого представника Споживача

(назва Споживача)

(прізвище, ім'я, по батькові представника)

(прізвище, ім'я, по батькові представника)

у присутності представника лабораторії _____

Відповідно до Правил приймання № _____ від _____ проведено розпечатування
арбітражної проби для проведення аналізу.

№ п/п	Позначка про стан опечатування проби для аналізу	Час	Перелік показників для аналізу

Проби передано до лабораторії
для проведення аналізу арбітражної проби

Примітки:

ЛАБОРАТОРІЯ

ВИРОБНИК

СПОЖИВАЧ

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів,
директор департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

М. О. Лисенко

Додаток 6
до Правил приймання стічних вод
до систем централізованого
водовідведення м. Дніпра

**ДОПУСТИМІ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У СТІЧНИХ ВОДАХ
ПІДПРИЄМСТВ М. ДНІПРА**

<i>Інгредієнти</i>	<i>Одиниця вимірювання</i>	<i>Центральна станція аерації</i>	<i>Лівобережна станція аерації</i>	<i>Південна станція аерації</i>
1. рН	од. рН	6,5-9,0	6,5-9,0	6,5-9,0
2. Хімічне споживання кисню ХСК	гО/м ³	387,5	500,0	300,0
3. Завислі речовини	г/м ³	150,0	275,0	155,0
4. Сухий залишок	г/м ³	916,5	894,44	773,81
5. Хлориди	г/м ³	130,23	126,79	156,36
6. Сульфати	г/м ³	93,74	85,94	73,47
7. Азот амонійний	г/м ³	9,31	7,95	8,2
8. Нітрити	мг/дм ³	3,3	3,3	3,3
9. Нітрати	г/м ³	45,0	45,0	45,0
10. Ортофосфати	г/м ³	7,59	6,19	6,38
11. Нафтопродукти	г/м ³	2,19	1,95	2,09
12. Залізо	г/м ³	1,17	0,96	0,99
13. Аніонні поверхнево-активні речовини (АПАР)	г/м ³	4,66	2,25	4,19
14. Мідь	г/м ³	0,09	0,15	0,04
15. Цинк	г/м ³	0,05	0,03	0,08
16. Кадмій	г/м ³	0,01	0,01	0,01
17. Нікель	г/м ³	0,3	0,3	0,16
18. Хром 3-валентний	г/м ³	0,04	0,03	0,02
19. Хром 6-валентний	г/м ³	отс.	отс.	отс.
20. Свинець	г/м ³	0,02	0,02	0,01
21. Кобальт	г/м ³	0,39	0,31	0,33
22. Алюміній	г/м ³	1,91	0,53	1,63
23. Фенол	г/м ³	0,04	0,04	0,04
24. Жири	г/м ³	50,0	50,0	40,0

Примітка: температура стічних вод не повинна перевищувати 40 °С.

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів,
директор департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

М. О. Лисенко

Додаток 7
до Правил приймання стічних
вод до систем централізованого
водовідведення м. Дніпра

Ф О Р М А

Комунальне підприємство «Дніпроводоканал»
Дніпровської міської ради

вул. Троїцька, 21 А, м. Дніпро, 49101

744-64-60, 732-46-23

Лабораторія по контролю якості стічних вод підприємств

Свідоцтво про визнання технічної компетентності № ПЧ 06-2/87-2017,
видане 19 грудня 2017 року, чинне до 19 грудня 2020 року
Орган з атестації: ДП «ДНІПРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

**Протокол
вимірювань показників складу та властивостей стічних вод**

Дата відбору проби _____

Загальний період проведення вимірювань _____

Назва об'єкта _____

Адреса _____

Місце відбору проб _____

1. Відбір проб проведено відповідно до чинних нормативних документів (НД)
 - Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами. ДСТУ ISO 5667-3-2001;
 - КНД 211.1.0.009-94. Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних та технологічних вод.
2. Вимірювання проведено відповідно до: методик виконання вимірювань (МВВ),
шифри застосованих МВВ наводяться у розділі 4 Результати вимірювань.
3. Допустима концентрація (ДК) шкідливих речовин у стічних водах підприємств,
наведена в Правилах приймання стічних вод до систем централізованого
водовідведення м. Дніпра, затверджених рішенням виконавчого комітету
Дніпровської міської ради.

4. Результати вимірювань.

№ п/п	Назва показника	Одиниця вимірювання	ДК	Результати вимірювання	Відомості про МВВ*
1	рН	од. рН			МВВ 081/12-0317-06
2	Завислі речовини	г/м ³			КНД 211.1.4.039-95
3	Сухий залишок	г/м ³			МВВ 081/12-0109-03
4	Хлориди	г/м ³			МВВ 081/12-0653-09
5	Сульфати	г/м ³			МВВ 081/12-0177-05
6	Азот амонійний	г/м ³			МВВ 081/12-0106-03 МВВ М-07-2017
7	Нітриди	г/м ³			КНД 211.1.4.023-95
8	Нітрати	г/м ³			МВВ 081/12-0651-09
9	Хімічне споживання кисню (ХСК)	гО/м ³			КНД 211.1.4.021-95 МВВ 081/12-0901-14
10	Жири				МВВ 081/12-0464-09
11	Нафтопродукти	г/м ³			МВВ 081/12-0910-14
12	Залізо загальне	г/м ³			КНД 211.1.4.034-95 МВВ 081/12-0175-05
13	Ортофосфати	г/м ³			МВВ 081/12-0879-13
14	Алюміній	г/м ³			МВВ 081/12-0908-14
15	Аніонні поверхнево-активні речовини (АПАР)	г/м ³			МВВ 081/12-0909-14

Завідувач лабораторії

Виконавці:

Хімік

Хімік

Хімік

Хімік

Лаборант хім. аналізу

Лаборант хім. аналізу

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів,
директор департаменту
благоустрою та інфраструктури
Дніпровської міської ради

М. О. Лисенко